


令和3年11月29日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場 都市経済部  
街づくり推進課長 高橋 清



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり11月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容      浄水 25 項目   3 箇所
2. 検査結果      別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当    基盤整備班  
TEL 0465-84-0321（直通）

# 水質検査結果書

第 Y2122395 号  
2021年11月26日

開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号  
TEL 045-752-2520  
水質検査実施課 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年11月16日 ~ 2021年11月25日	試料名	浄水
採取年月日	2021年11月16日 9時31分	天候:	晴れ 気温: 16.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り	残留塩素	: 0.29 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	-	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	4.5	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	300以下				
蒸発残留物	mg/L	120	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	-	7.5	5.8~8.6				
味	-	異常なし	異常でないこと				
臭気	-	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					


判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

# 水質検査結果書

第 Y2122396 号  
2021年11月26日

開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア  株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西14番11号  
TEL 045-752-2570 FAX 045-752-2570  
水質検査実施書 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年11月16日 ~ 2021年11月25日	試料名	浄水
採取年月日	2021年11月16日 9時55分	天候:	晴れ 気温: 17.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素	: 0.28 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	-	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	4.5	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	300以下				
蒸発残留物	mg/L	120	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	-	7.7	5.8~8.6				
味	-	異常なし	異常でないこと				
臭気	-	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	備考	上記検査項目は水道法水質基準に適合


# 水質検査結果書

第 Y2122397 号  
2021年11月26日

開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区四ツ目14番11号  
TEL 045-752-2111 FAX 045-752-2570  
水質検査実施課 勝俣千秋

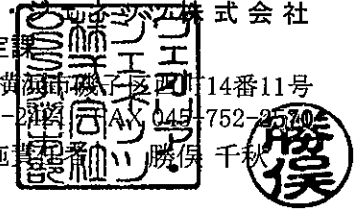

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年11月16日 ~ 2021年11月25日	試料名	浄水
採取年月日	2021年11月16日 10時11分	天候:	晴れ 気温: 17.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素	: 0.33 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	—	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	3.9	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	300以下				
蒸発残留物	mg/L	110	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	—	7.7	5.8~8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判	定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備	考	